




長栖地区



-  …下水を排除し、及び処理すべき区域（1.40ha）
-  …供用を開始しようとする排水施設の位置

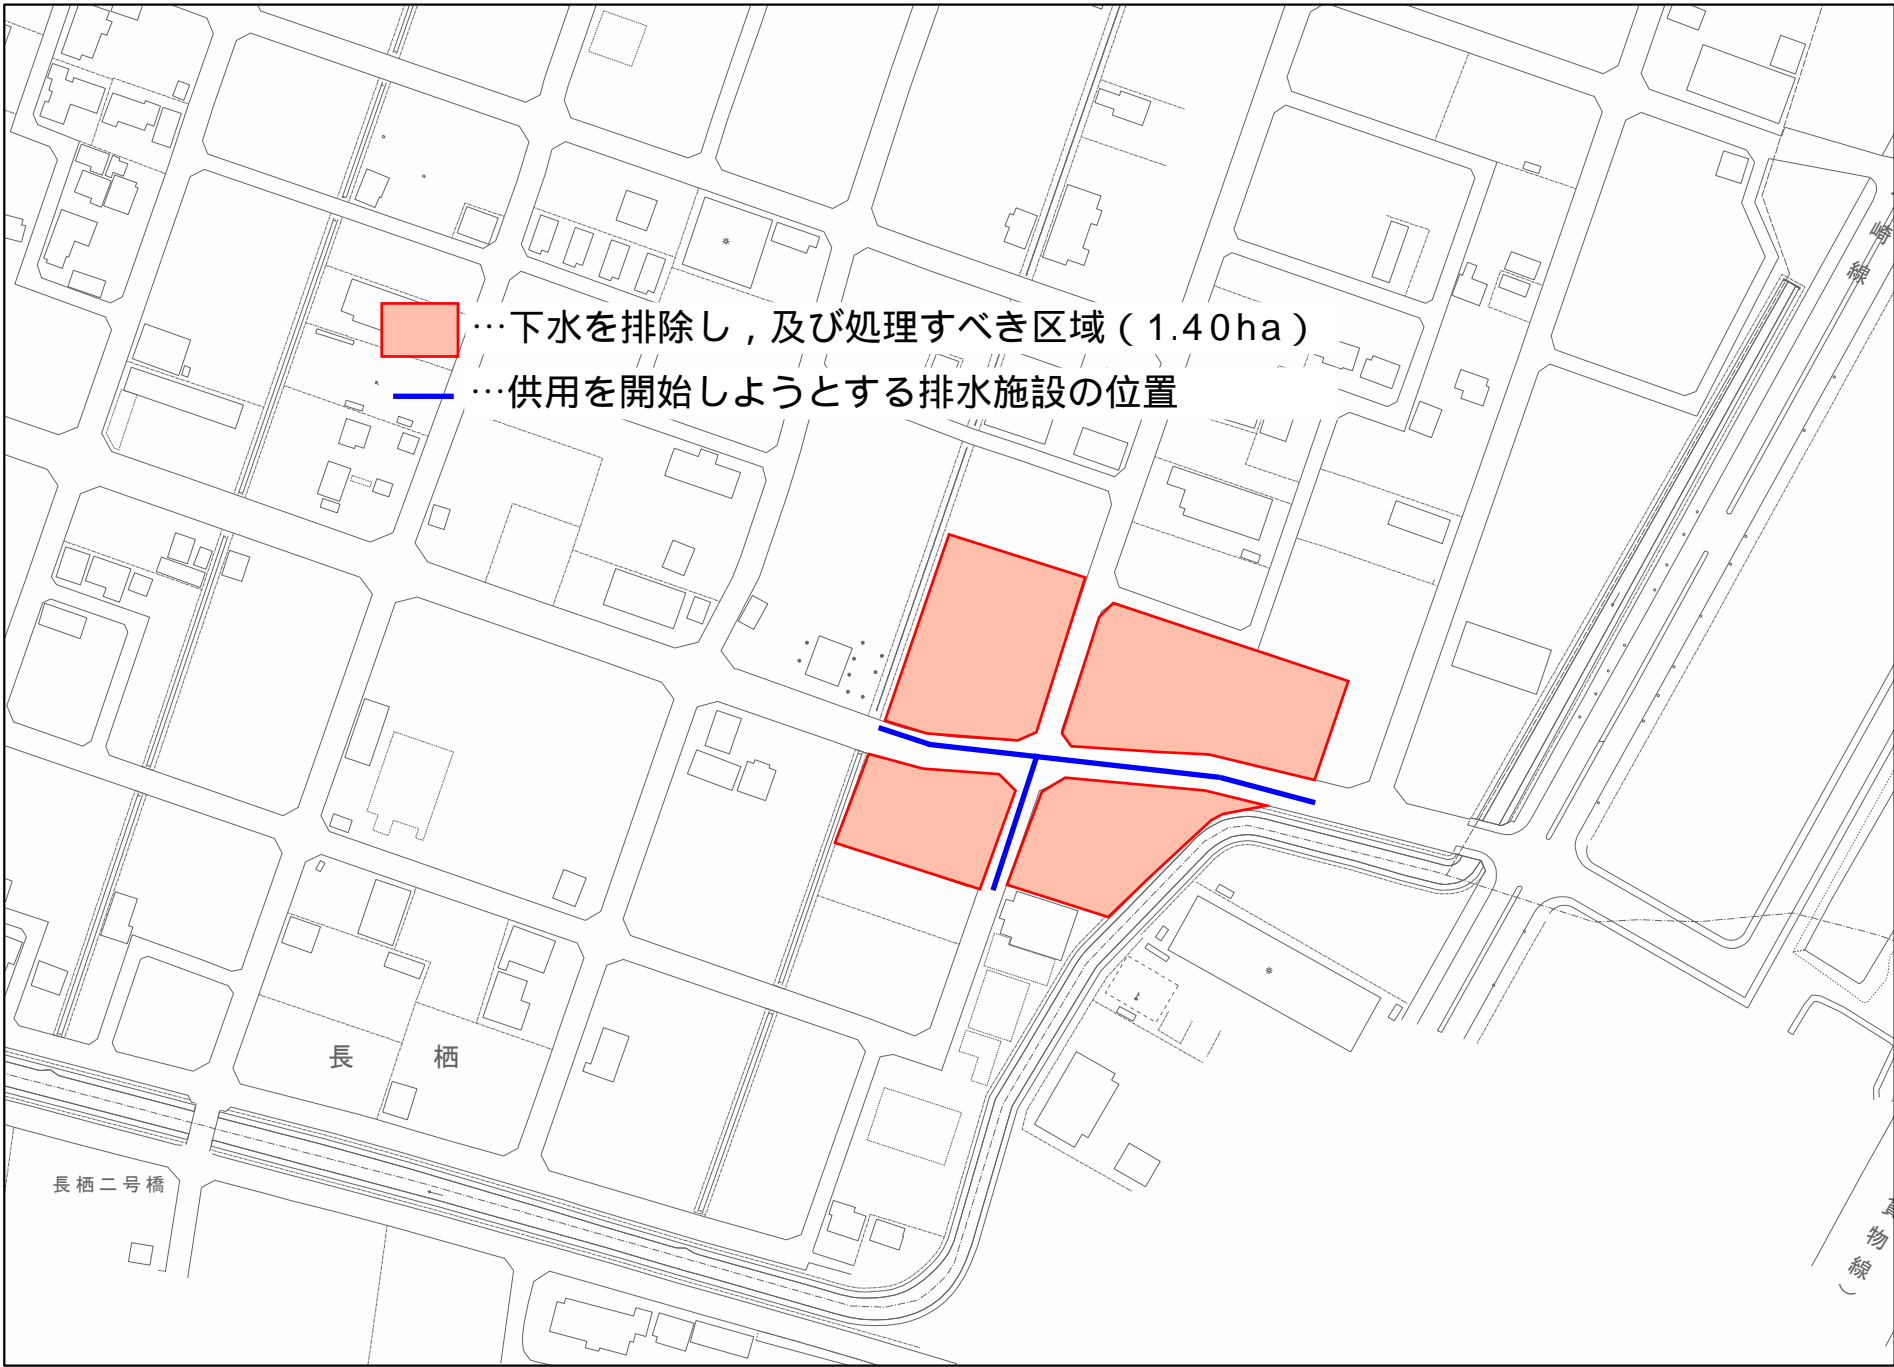

1/2,500

