


長栖地区



- …下水を排除し、及び処理すべき区域 (1.35ha)
- …供用を開始しようとする排水施設の位置

1/2,500

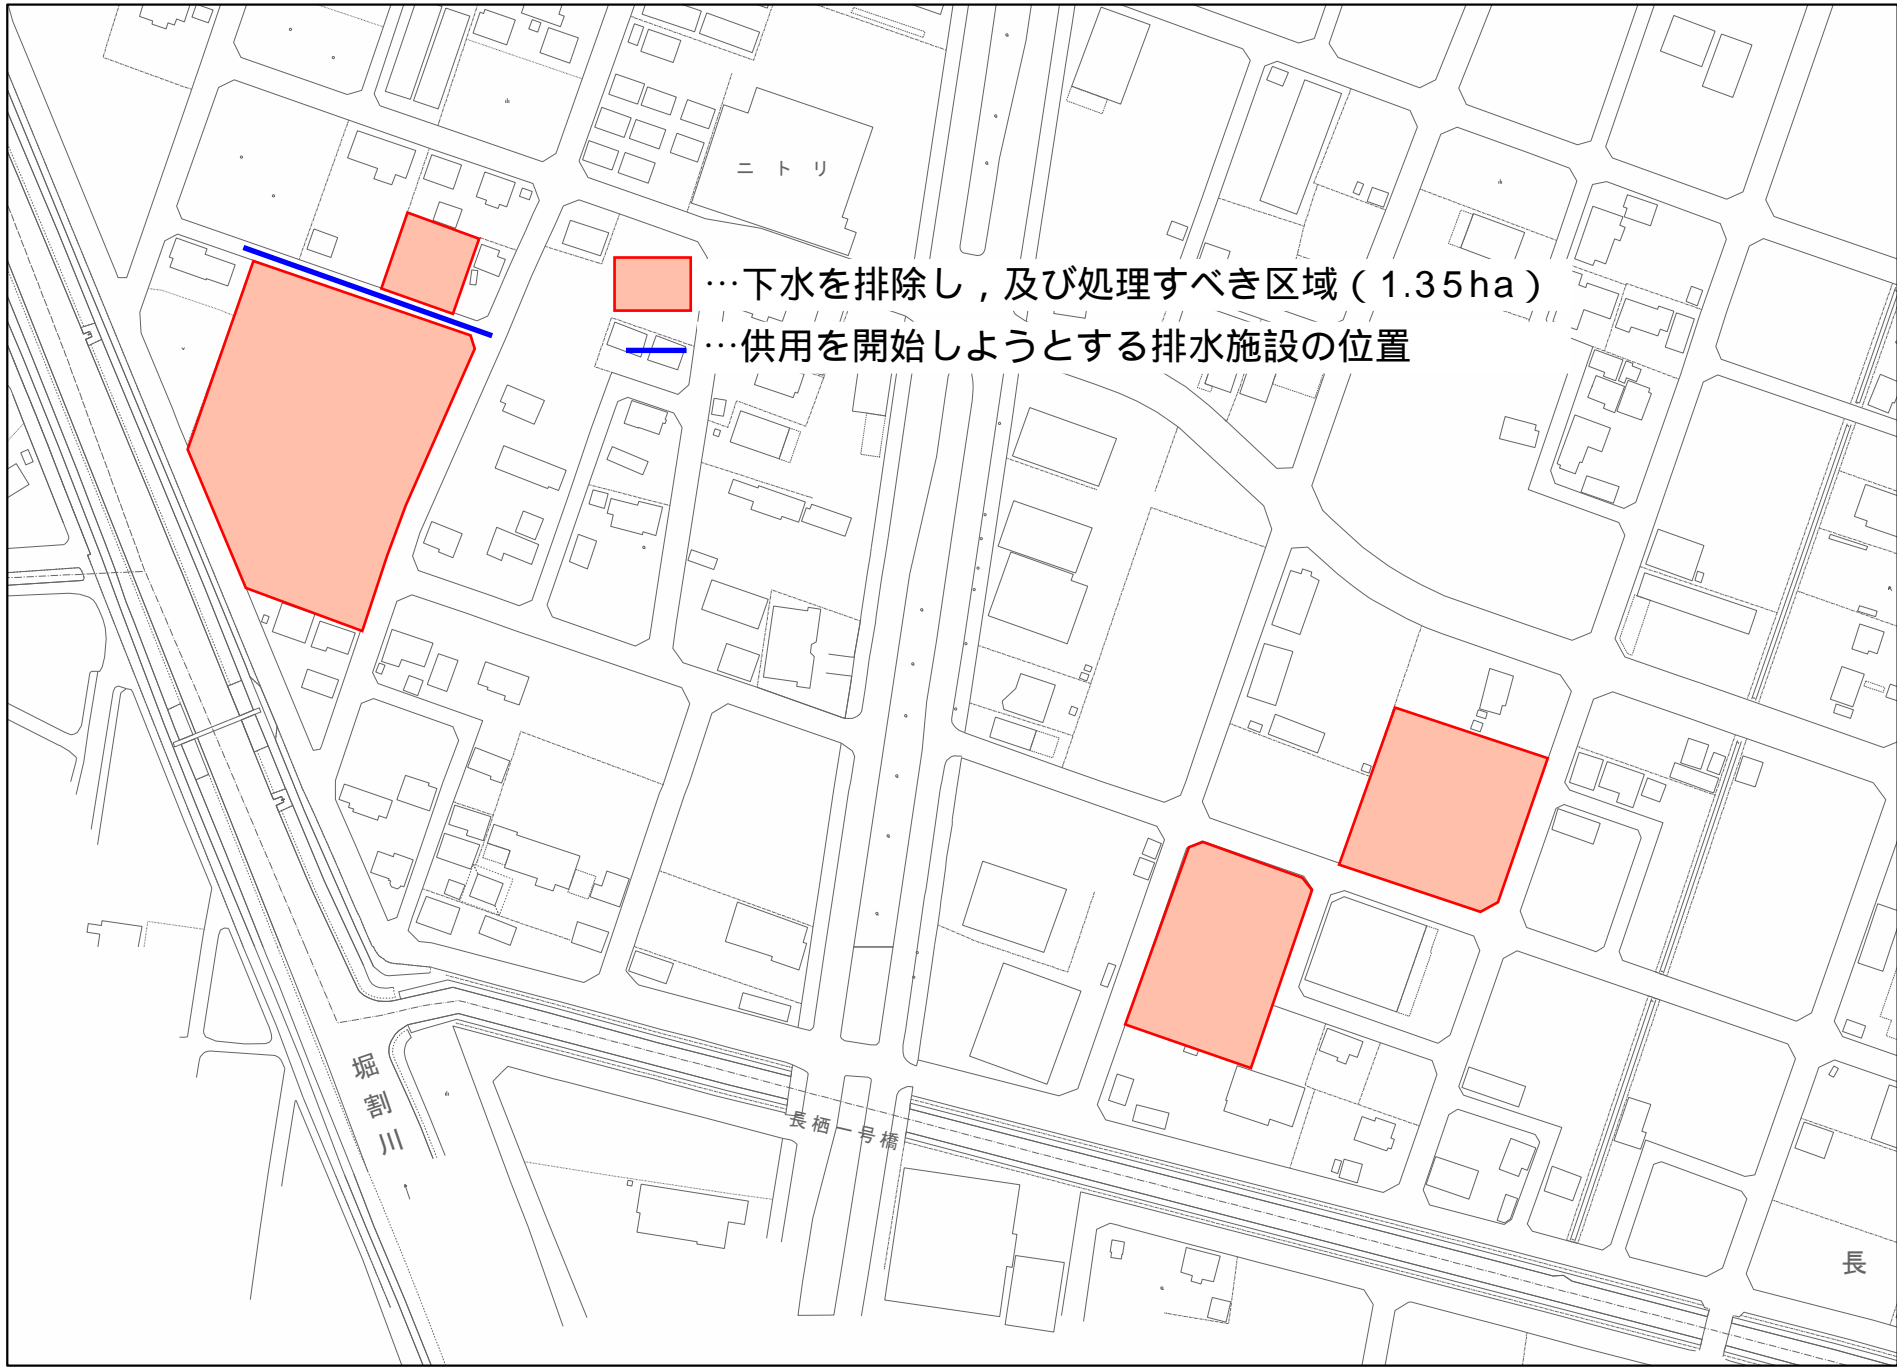